

ECOAQUA CALARASI
SUCURSALA CALARASI
LABORATOR ANALIZE BACTERIOLOGICE

Str. Progresul, nr.5, bloc BBB, Calarasi

Tel: 0242 312 705; 0242 313 765/ Fax: 0242 311 923

Mail: ecoaqua_calarasi@yahoo.com/ www.ecoaqua.ro

Certificat de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 781/26.11.2024

Buletin de analiza nr.877 Din data 20.10.2025 Nr. exemplar 1 privind
determinarea parametrilor microbiologici din apa potabila

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: iesire statie

Data primirii: 07.10.2025

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinarii: Monitorizare operationala ; Sesizari

Metoda de analiza: Filtrare prin membrane; Incorporare in Agar;

Recoltat de: Raducanu Sonia


Nr. Crt	Parametrul bacteriologic	Unitatea de masura	Valoarea determinata	Valoare admisa cf. ORDONANTA 7/2023	Metoda conform
1	Numar colonii la 22°C	nr. /ml	3	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 37°C	nr. /ml	1	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015 AC2017
4	Enterococi intestinali	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002
5	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015; A1/2017

Toti parametrii sunt inregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005

cu modificarile si completarile ulterioare pentru controlul oficial al apei potabile.


Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

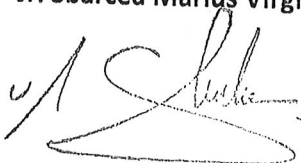

COD: BA-B-17-F-12

Intocmit,
Zaharia Anda



Aprobat/Validat:
RAC Ing. Ghenghea Lucretia



Pag.1/1

ECOAQUA CALARASI
SUCURSALA CALARASI
LABORATOR ANALIZE BACTERIOLOGICE

Str. Progresul, nr.5, bloc BBB, Calarasi

Tel: 0242 312 705; 0242 313 765/ Fax: 0242 311 923

Mail: ecoaqua_calarasi@yahoo.com/ www.ecoaqua.ro

Certificat de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 781/26.11.2024

**Buletin de analiza nr.878 Din data 20.10.2025 Nr. exemplar 1 privind
determinarea parametrilor microbiologici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Fundatia Titus

Data primirii: 07.10.2025

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinarii: Monitorizare operationala ; Sesizari

Metoda de analiza: Filtrare prin membrane; Incorporare in Agar;

Recoltat de: Raducanu Sonia

Nr. Crt	Parametrul bacteriologic	Unitatea de masura	Valoarea determinata	Valoare admisa cf. ORDONANTA 7/2023	Metoda conform
1	Numar colonii la 22°C	nr. /ml	2	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 37°C	nr. /ml	1	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015 AC2017
4	Enterococi intestinali	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002
5	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015: A1/2017


Toti parametrii sunt inregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005

cu modificarile si completarile ulterioare pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

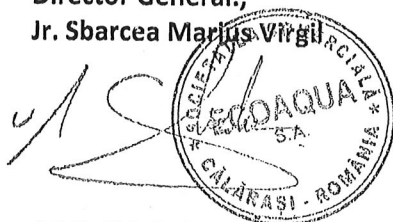

COD: BA-B-17-F-12

Intocmit,
Zaharia Anda

Aprobat/Validat:
RAC Ing. Ghenghea Lucretia

Pag.1/1

**Buletin de analiza nr.878 Din data de 6.11.2025 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Fundatia Titus

Data prelevării: 7.10.2025

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 7.10.2025

Recoltat de: Raducanu Sonia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,832	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,450	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	541	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,22	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	0,3	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,172	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	µg/l	51,070	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	µg/l	22,880	50	SR 8662-2/1997
11	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
12	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
13	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General

Dr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCF-17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.877 Din data de 6.11.2025 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: lesire statie

Data prelevării: 7.10.2025

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 7.10.2025

Recoltat de: Raducanu Sonia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,832	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,450	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	μS/cm	541	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,22	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	0,3	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,172	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	12,245	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	6,853	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	μg/l	51,070	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	μg/l	22,880	50	SR 8662-2/1997
13	Sulfuri dizolvate*	μg/l	<LOQ	100	SR ISO10530/1997
14	Sodiu	mg/l	100,300	200	STAS3223/2/1980
15	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala 2,9661/7,832	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
16	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
17	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu : 2,043μg/l	LOQ Fier : 2,592 μg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 μg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102μg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General
Jr. Sbarcea Marius, Virgil

Cod: BA - Ch-RMCF-17-06

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1